


- Coloque el frontal sobre la base del cofre, empujando hasta que las lengüetas laterales queden enganchadas. Gire las llaves hacia la derecha para bloquear la tapa. Asegúrese de que la unidad quede en la parte inferior del cofre.
- Put the front cover of the cabinet over its rear frame, pushing it until the tabs are fixed. Turn the keys to the right to block the cover. Be sure that the unit of ventilation is inside the subrack.
- Schieben Sie die Gehäuseabdeckung zurück auf die Wandhalterung. Drücken Sie bis die seitlichen Klappen eingerastet sind. Drücken Sie bis die seitlichen Klappen eingerastet sind. Drehen Sie nun die Schlüssel nach rechts um die Gehäuseabdeckung zu verriegeln. Versichern Sie sich, dass sich die Lüftereinheit innerhalb des Gehäuses befindet.

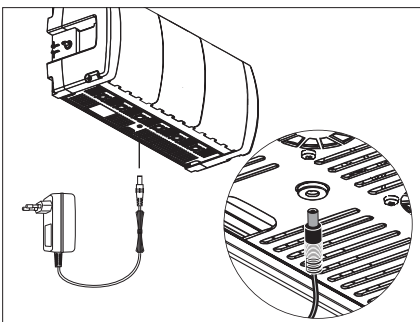

- Una vez finalizado el proceso, conecte la alimentación al módulo mediante el conector que aparece en la parte inferior del cofre.
- Connect the powering to the unit of ventilation with the connetor in the bottom of the subrack.
- Verbinden Sie die Lüftereinheit mit dem beiliegenden Netzteil. Abschließend stecken Sie das Netzteil in die Steckdose (230V~) ein.

Características técnicas / Technical specifications / Technische Daten

Alimentación / Power supply / Netzteil	12V $\overline{\text{---}}$ / 510 mA
Capacidad ventilación / Air flow / die Luftmenge	1,1 m ³ /min
Nivel sonoro / Noise level / Geräuschpegel	52.2 dB

- Asegúrese de que la unidad de ventilación queda en la parte inferior del cofre
 - El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.
 - Si la temperatura es superior a 30° C aprox., el sistema de ventilación entrará en funcionamiento.
 - Se debe revisar al menos una vez al año la limpieza de las aspas y correcto funcionamiento del sistema de ventilación.
-
- Be sure that the unit of ventilation is inside the subrack.
 - The power adaptor is the switch-off device of the equipment. The wall power socket should be located near the equipment and easily accessible.
 - If the temperature is higher than 30°C approximately, the ventilation unit will start to work.
 - Cleaning the fans and the proper functioning of the ventilation system should be checked at least once a year.
-
- Versichern Sie sich, dass sich die Lüftereinheit innerhalb des Gehäuses befindet.
 - Um das Gerät auszuschalten, muss man das Steckernetzteil vom Stromanschluss trennen. Der Stecker sollte an einer sichtbaren, leicht zugänglichen Stelle eingesteckt sein.
 - Falls die Temperatur über 30 Grad steigt, schaltet sich die Lüftungseinheit ein.
 - Es ist erforderlich einmal im Jahr den Ventilator zu reinigen und die Funktion der Ventilatoren zu überprüfen.